

wyciąg 1.01.81
9/90 p 21
ob. 90/8864-47.

6635

UKD 697.3

CIEPŁOWNICTWO	NORMA BRANŻOWA	BN-74
	Węzły ciepłne Klasyfikacja	8864-47
		Grupa katalogowa VII 24

1. WSTĘP


Przedmiotem normy jest klasyfikacja węzłów ciepłnych zasilanych z centralnych źródeł ciepła za pośrednictwem sieci ciepłnych wodnych lub parowych, w pełnym zakresie przekazywania ciepła w budownictwie powszechnym i specjalnym.

2. KLASYFIKACJA

2.1. Kryterium klasyfikacji. Norma klasyfikuje węzły ciepłne w zależności od rodzaju i parametrów czynnika grzejnego dostarczanego z sieci ciepłnej, sposobu przekazywania czynnika grzejnego oraz rodzaju instalacji odbierającej czynnik grzejnny z węzła ciepłnego.

W szczególnych przypadkach bez względu na rodzaj czynnika grzejnego mogą występować węzły ciepłne specjalne, jak: wyparkowe, bezpośredniego poboru wody itp.

2.2. Schemat klasyfikacyjny

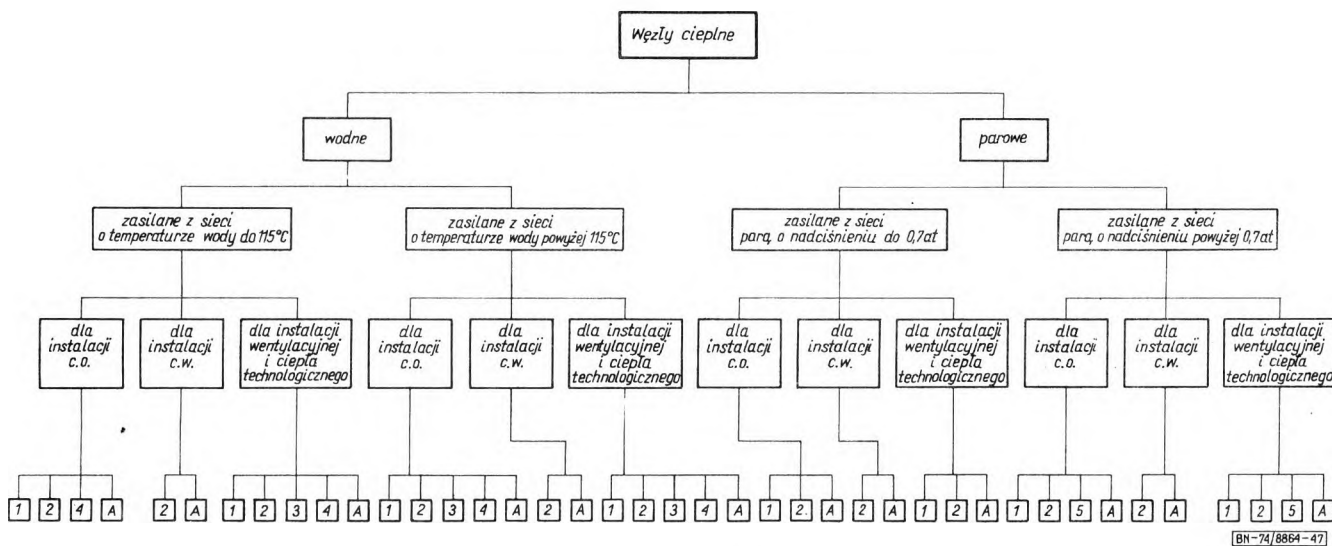

Schemat klasyfikacyjny węzłów ciepłnych

1 - węzeł ciepłny bezpośredniego połączenia, 2 - węzeł ciepłny wymiennikowy, 3 - węzeł ciepłny hydroelewatorowy, 4 - węzeł ciepłny zmieszania pompowego, 5 - węzeł ciepłny z redukcją ciśnienia pary, A - węzeł ciepłny specjalny.

K O N I E C

Zgłoszona przez Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Miejskich Przedsiębiorstw Inżynieryjnych i Komunikacyjnych dnia 3 sierpnia 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1975 poz. 11)