

wycof 7 03 96
N 5/96

ob PN-ISO 5620-1 1996

UKD 629 12 06 696 11


ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGO I URZĄDZENIA PŁYWAJĄCE	NORMA BRANŻOWA	BN-80
	Międzynarodowe przyłącze instalacji wody do picia	3732-27
		Grupa katalogowa 0545

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy jest międzynarodowe przyłącze do instalacji wody pitnej na ciśnienie 1,6 MPa, służące do łączenia instalacji statków wodnych z siecią lądową

2 Oznaczenie


PRZYŁĄCZE BN-80/3732-27

3 Główne wymiary i masa — wg rys 1 i 2

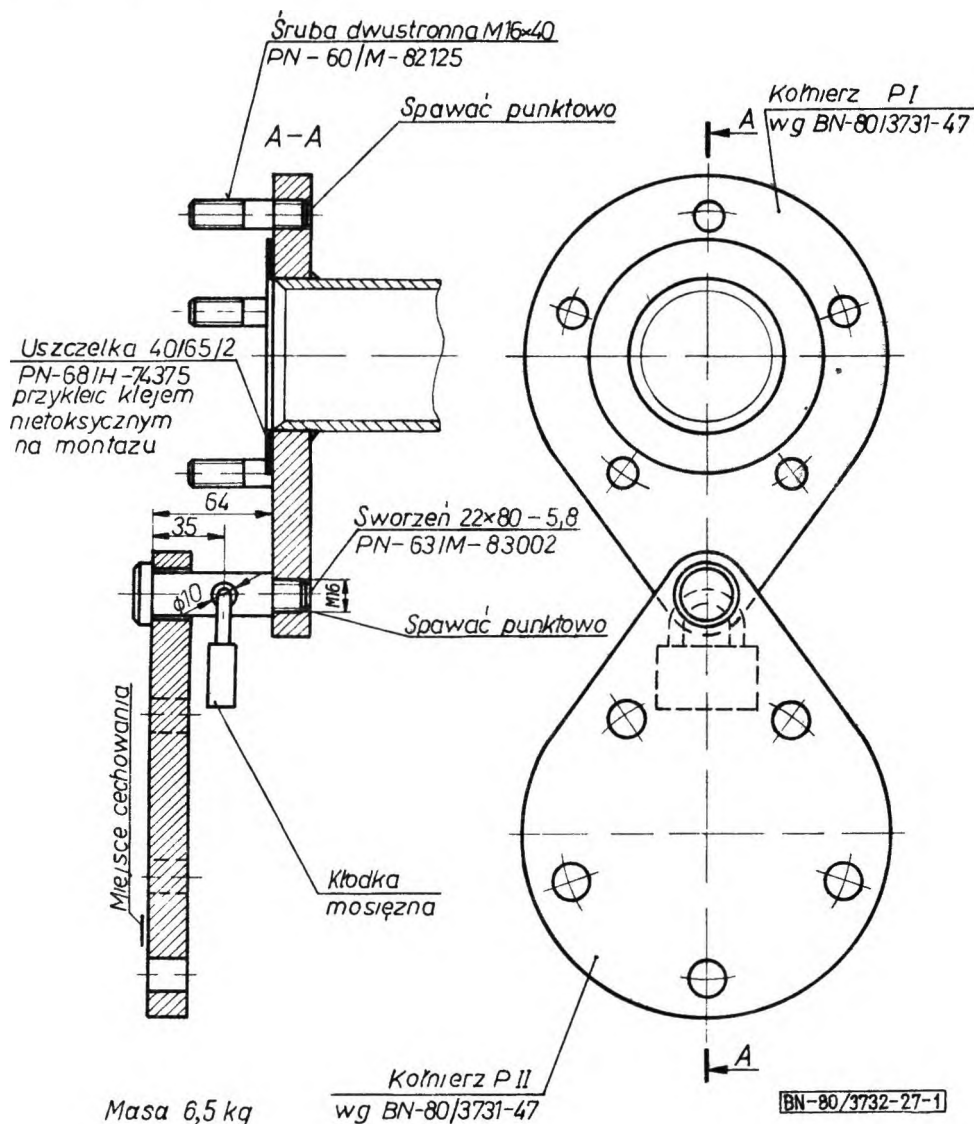

Rys 1 Przyłącze w stanie otwartym

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 21 listopada 1980 r
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r
(Dz Norm i Miar nr 1/1981 poz 3)

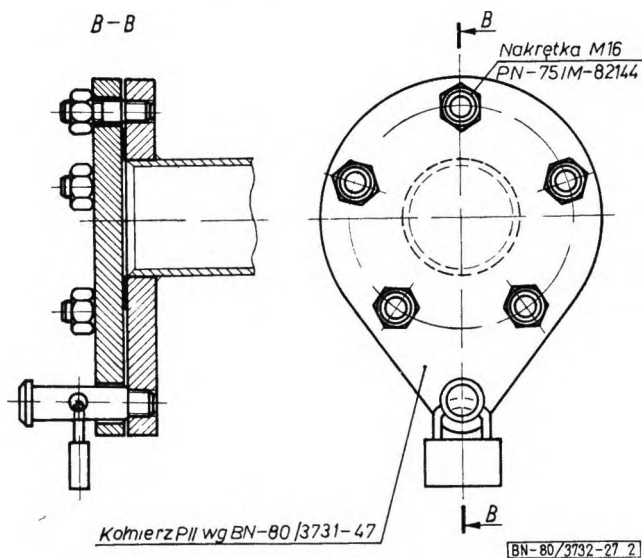

Rys 2 Przyłącze w stanie zamkniętym

4 Materiał Śruby, nakrętki, sworzeń — stal wg norm przedmiotowych podanych na rysunkach, uszczelka — guma wg PN/H-74385, kłódka — mosiądz

5 Wykonczenie Ostre krawędzie — zatępione

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Centrum Techniki Okrętowej Gdansk

2 Normy związane

PN/H-74385 Rurociągi Materiały do wyrobu uszczelnien

PN-63/M-83002 Sworzenie z małym łbem walcowym

PN 68/H-74375 Rurociągi i armatura Uszczelki płaskie do przyłączy zgrubnych kołnierzy

PN-60/M-82125 Śruby dwustronne dokładne o długości części wkręcanej 1 d

PN-75/M-82144 Nakrętki sześciokątne

BN-80/3731-47 Międzynarodowe kołnierze instalacji wody do picia okrętowe

3 Normy międzynarodowe

ISO 5620-1978 Shipbuilding — Filling connection for drinking water tanks on ships — norma zgodna

4 Symbol wg SWW — 1059-76

5 Autor projektu normy — inż R Kowalewski — Stocznia Szczecińska im A Warskiego, Biuro Projektowo-Konstrukcyjne

14 **BN-80/3732-27 Międzynarodowe przyłącze instalacji wody do picia**

0545

zmiana 1
93 06 30

1 W punkcie 3, rysunek 1, zamiast Uszczelka 40/65/2 PN-68/H-74375, powinno
byc
Uszczelka 4,0/65/2 PN-86/H-74374/02

2 W punkcie 4, zamiast wg PN/H-74385, powinno byc wg BN-73/6616-14/11

3 W INFORMACJACH DODATKOWYCH punkt 2, zamiast PN/H-74385 Ru-
rociągi , powinno byc

BN-73/6616-14/11 Płyty gumowe Wulkanizowane i niewulkanizowane płyty ogol-
nego przeznaczenia,

zamiast PN-68/H-74375 , powinno byc

PN-86/H-74374/02 armatura i rurociągi Połączenia kołnierzowe Uszczelki azbe-
stowo-kauczukowe płaskie do kołnierzy z przylgami zgrubnymi