

WYROBY Z DREWNA	NORMA BRANŻOWA	BN-74
	Płyty pilśniowe	7122-11
	Płyty twarde perforowane	Arkusz 24
	Wymagania techniczne	Grupa katalogowa IX 24

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania techniczne dla płyt pilśniowych twardych perforowanych mających otwory przechodzące przez całą grubość płyty.

Płyty perforowane stosowane są jako materiał wykładzinowy lub konstrukcyjny, głównie w budownictwie, do wykańczania wnętrza.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Typy. W zależności od kształtu otworów i ich układu osiowego rozróżnia się 12 typów płyt twardych perforowanych, oznaczonych symbolami od A do L wg rysunku na str. 2.

Za zgodą stron dopuszcza się produkcję innych typów płyt twardych perforowanych.

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Płyty twarde perforowane oznacza się podając następujące dane:

- skróconą nazwę wyrobu,
- symbol typu,
- wymiary,
- numer normy.

2.3. Przykład oznaczenia płyty twardej perfo-

rowanej typu A, o grubości 3,2 mm, szerokości 122 cm i długości 150 cm:

PŁYTA PERFOROWANA A-3,2×122×150 BN-74/7122-11

3. WYMAGANIA

3.1. Grubość nominalna płyt. Płyty twarde perforowane produkuje się w następujących grubościach: 3,2; 4,0; 5,0; 5,5; 6,4 mm.

3.2. Wymiary arkuszy płyt

- szerokość — 122 cm,
- długość — 122, 150, 183, 200, 213, 144, 250, 274, 300, 305, 335, 366 cm.

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

3.3. Wymagania jakościowe. Perforację wykonuje się na płytach twardych odpowiadających wymaganiom I klasy wg BN-74/7122-11/21.


Otwory powinny mieć kształt, wymiary i układ wg rysunku.

Powierzchnia wewnętrzna otworów powinna być gładka i niepostrzępiona, bez śladów rozwartwien.

Rzędy otworów powinny przebiegać równoległe i prostopadle do krawędzi płyty.

3.4. Cechowanie. Płyty cechuje się wg zasad podanych w arkuszu 03 niniejszej normy.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapalek
Ustanowiona przez Dyrektora ZPPSiZ dnia 29 czerwca 1974 r. jako norma obowiązująca
w zakresie produkcji i obrotu
od dnia 1 stycznia 1975 r. (Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89)

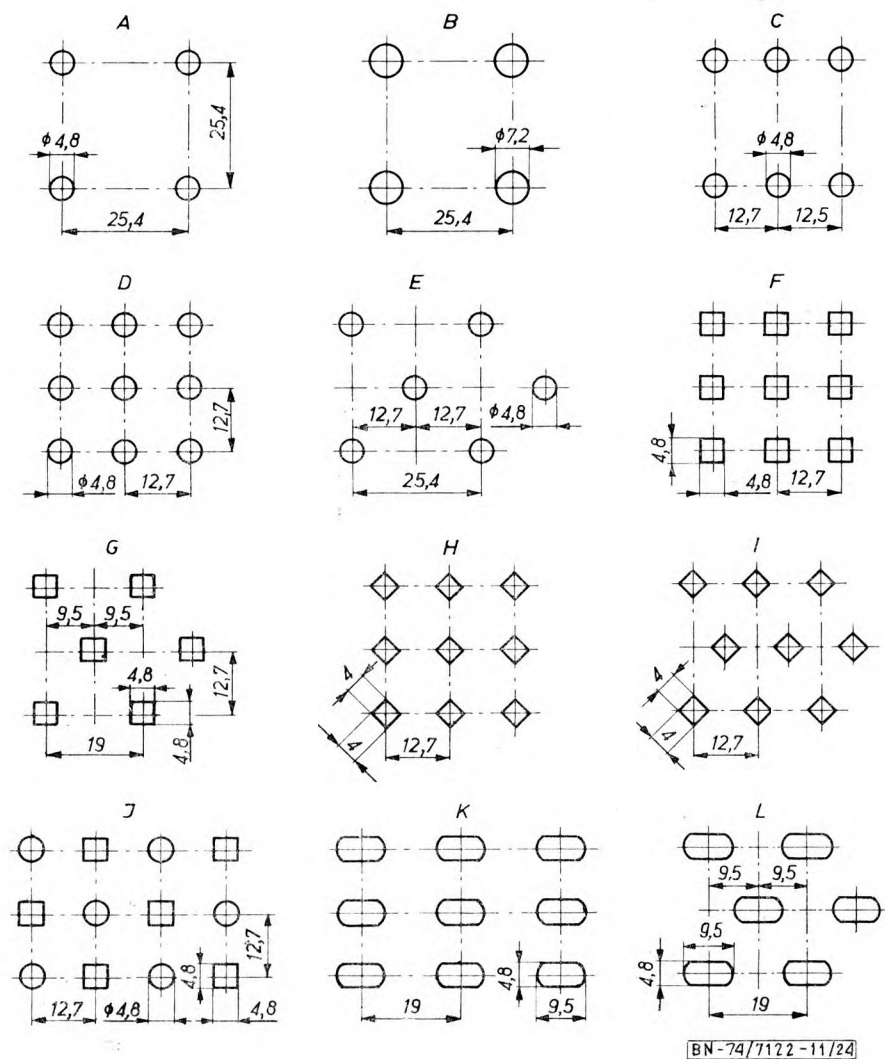

Typy płyt twardych perforowanych

KONIEC

Dopisuje się punkt wraz z treścią:

3.5. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny higienicznej, w zakresie możliwości stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, dokonywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji. Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informować odbiorców wyrobu o zawartości substancji toksycznych w wydawanych świadectwach jakości wyrobów.

(Biuletyn PKNMiJ nr 5/85 poz. 50)