


BUDOWNICTWO	NORMA BRANŻOWA	BN-85
	Centralne ogrzewanie	8864-53/08
	Grzejniki z kształtowników aluminiowych	Zamiast BN-80/8864-53/07
	Uszczelki	Grupa katalogowa 0724

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy są uszczelki stosowane do grzejników z kształtowników aluminiowych wg BN-85/8864-53/01.

2. Przykład oznaczenia uszczelki o średnicy zewnętrznej 50 mm i grubości 1,6 mm:


USZCZELKA 50×1,6 BN-85/8864-53/08

3. Wymiary uszczelki o średnicy 33 mm - wg rys. 1, o średnicy 50 mm - wg rys. 2.



BN-85/8864-53/08-1

Rys. 1

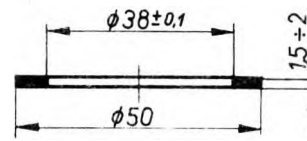

BN-85/8864-53/08-2

Rys. 2

4. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-85/8864-53/01.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Metali Lekkich KĘTY, Kęty.

2. Normy związane

BN-85/8864-53/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki z kształtowników aluminiowych. Wymagania i badania

3. Autorzy projektu normy - mgr inż. K. Brzuska, inż. E. Gugulski - Zakłady Metali Lekkich KĘTY, Kęty.

Zgłoszona przez Zakłady Metali Lekkich KĘTY
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych dnia 28 sierpnia 1985 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1986 poz. 5)